

1 Terugstroombeveiliging

Aansluiting 2 maal $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

LET OP RICHTING



2 Bypass

Aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnen- en buitendraad.

LET OP RICHTING



3 Vuilfilter met afsluiter

Aansluiting 2 maal 22 mm knel.

LET OP RICHTING



4 Afsluiter met terugstroombeveiliging


Aansluiting 2 maal $\frac{3}{4}$ " binnendraad.


LET OP RICHTING



----- OT communicatie

----- 230V voeding

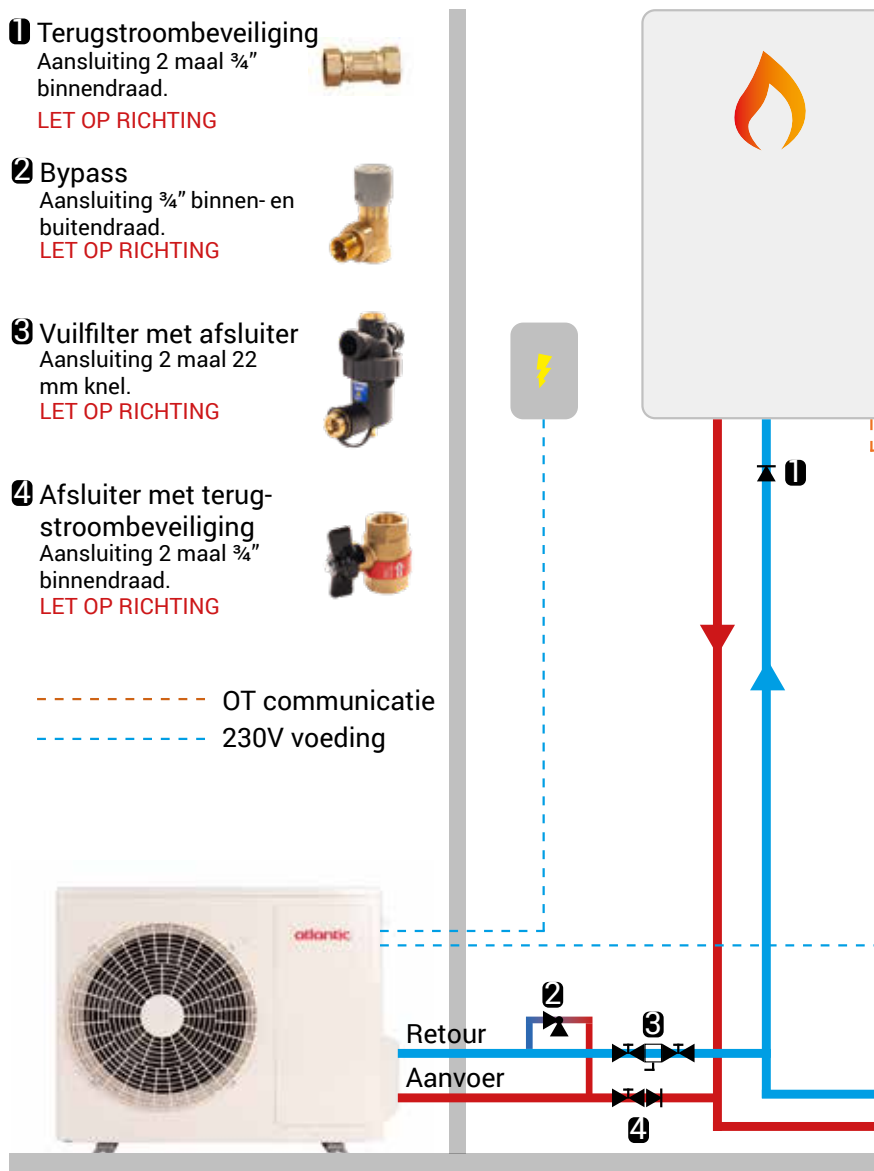

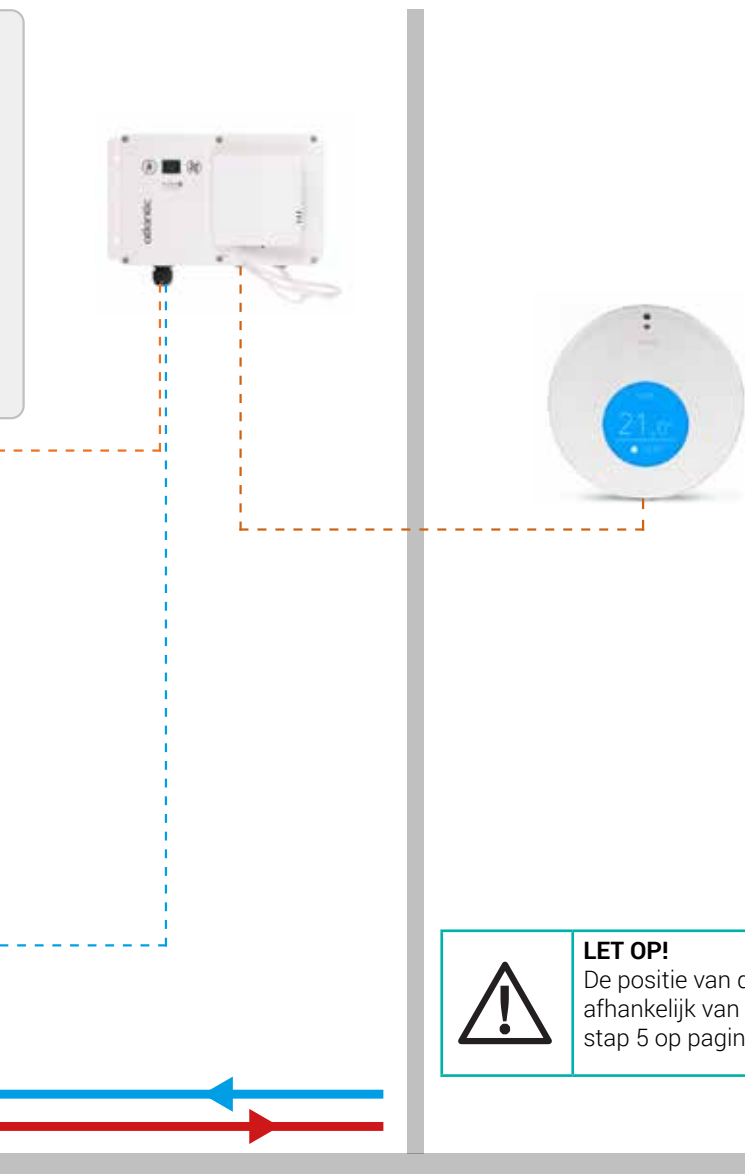

LET OP!

De positie van de terugstroombeveiliging is afhankelijk van de 3-wegklep in de ketel, zie stap 5 op pagina 16.