
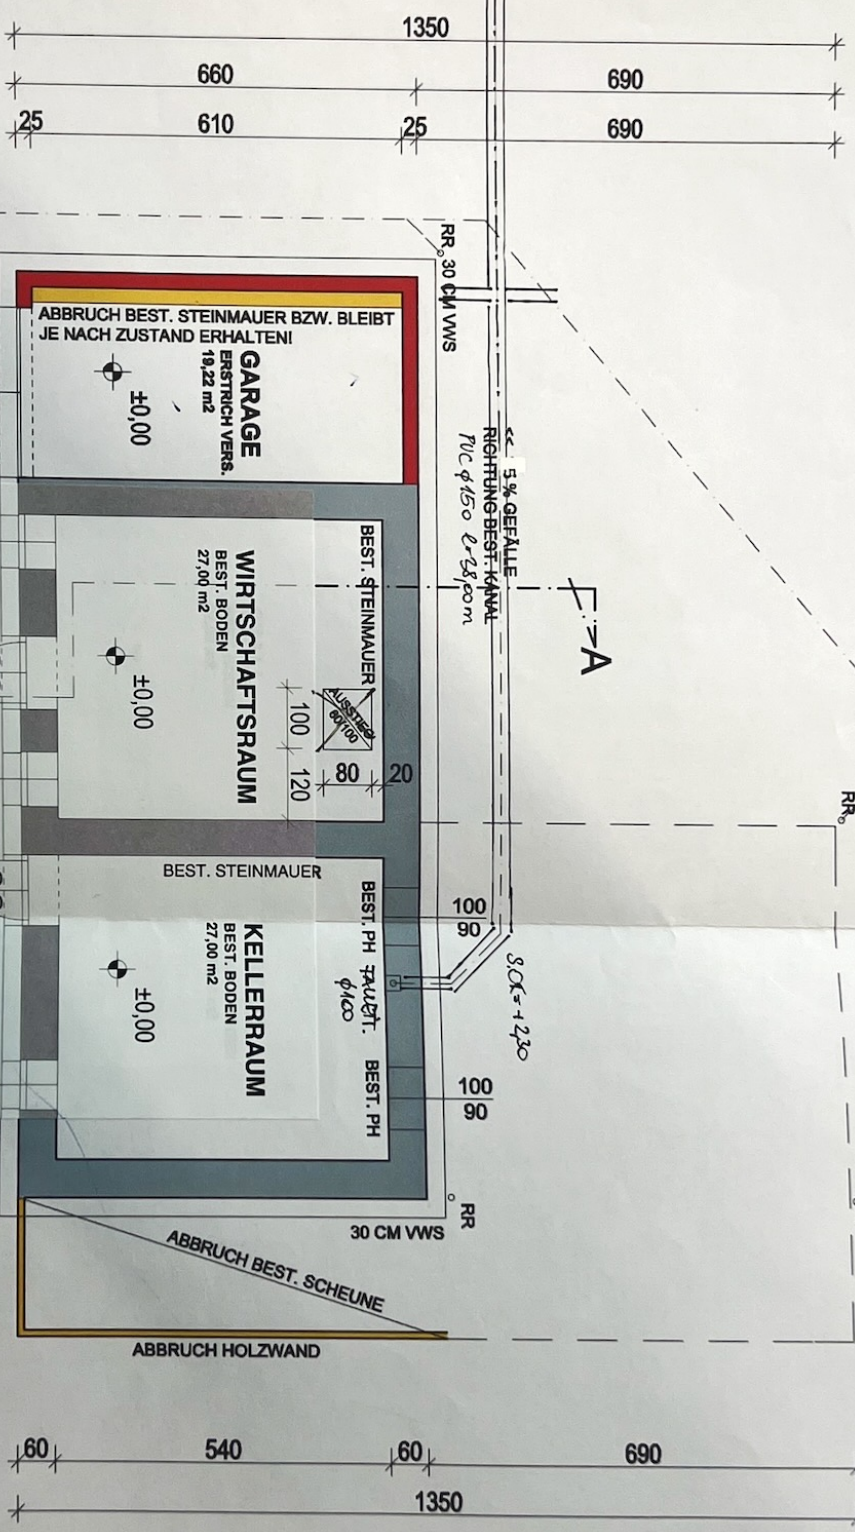


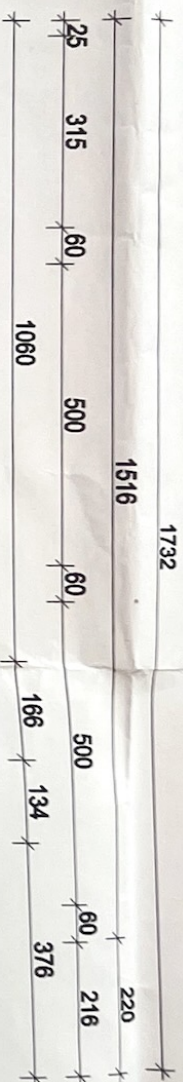

<< 1,0 % GEFÄLLE
RICHTUNG SICHERSCHAFT

GOK=0,05
EINFAHR
GARAGE

EINGANG
WIRTSCHAFTSR.
EINGANG
KELLER.

GOK=-0,05

ABBRUCH BEST. STEINMAUER BZW. BLEIBT
JE NACH ZUSTAND ERHALTEN!
GARAGE
ESTRICH VERG.
19,22 m²
±0,00

BEST. STEINMAUER
WIRTSCHAFTSRAUM
BEST. BODEN
27,00 m²
±0,00

BEST. STEINMAUER
KELLERRAUM
BEST. BODEN
27,00 m²
±0,00

BEST. PH FAULT.
BEST. PH
φ100

ABBRUCH BEST. SCHEUNE
ABBRUCH HOLZWAND

RR 30 CM VWS

<< 5 % GEFÄLLE
RICHTUNG BEST. KANAL
RVC φ150 L=54,00m


SOK=+2,30

RR

RR₀

RR

GRUNDRISS KELLERGEOSCHOSS 1:100

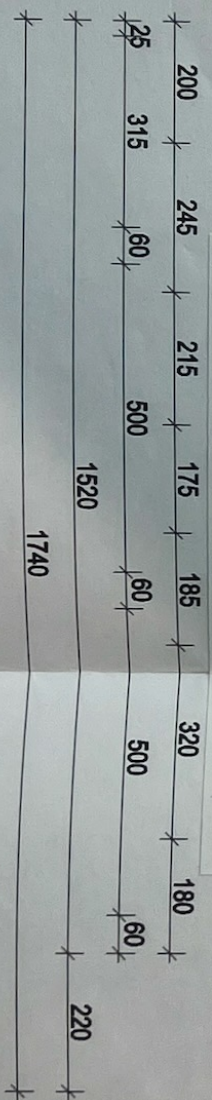


AUSCHLUSSES AN
STRAßENKANAL
BESTAND

RVC BESTAND

RVC φ150 L=37,00m 6%

φ100
L=1,95
DOK=2,10
SOK=0,15

Grundriss KG

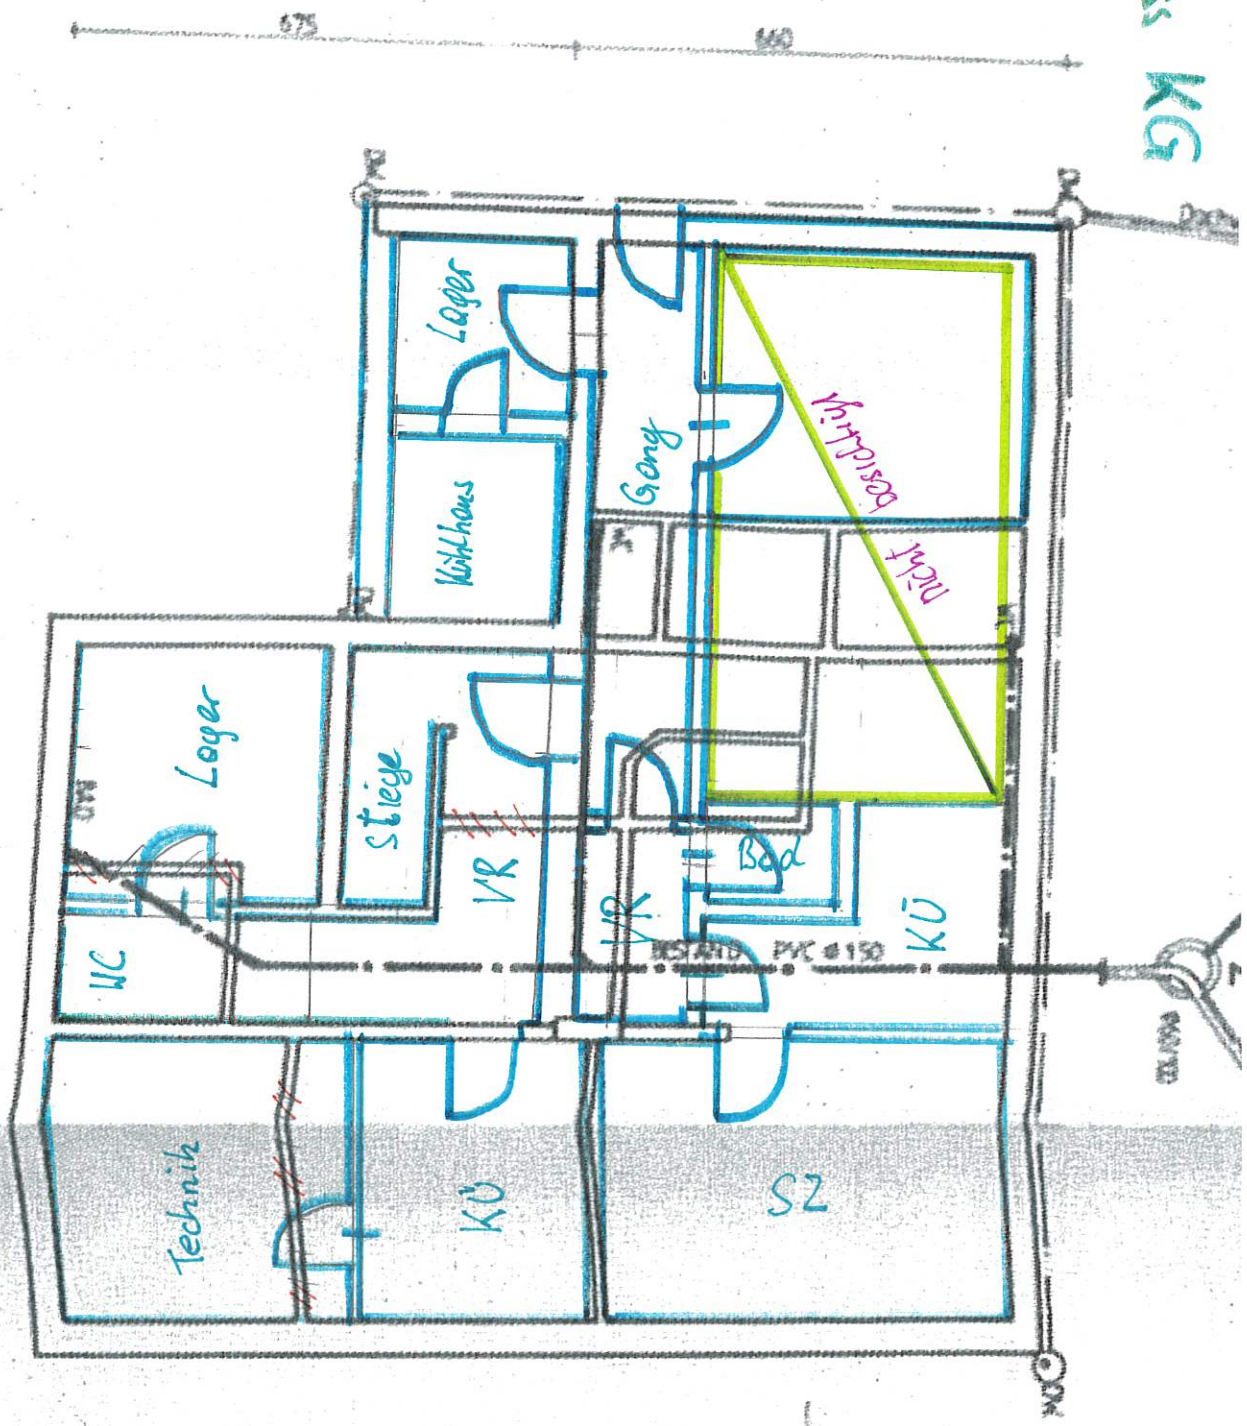


Grundriss KG

Handwritten notes and dimensions:

- 0.2
- 3.0 x 2.5
- 0.4 x 0.5
- 3.0 x 2.5
- 13.5 x 13.5
- 13.5 x 13.5
- 13.5 x 13.5
- 13.5 x 13.5

Grundriss E6

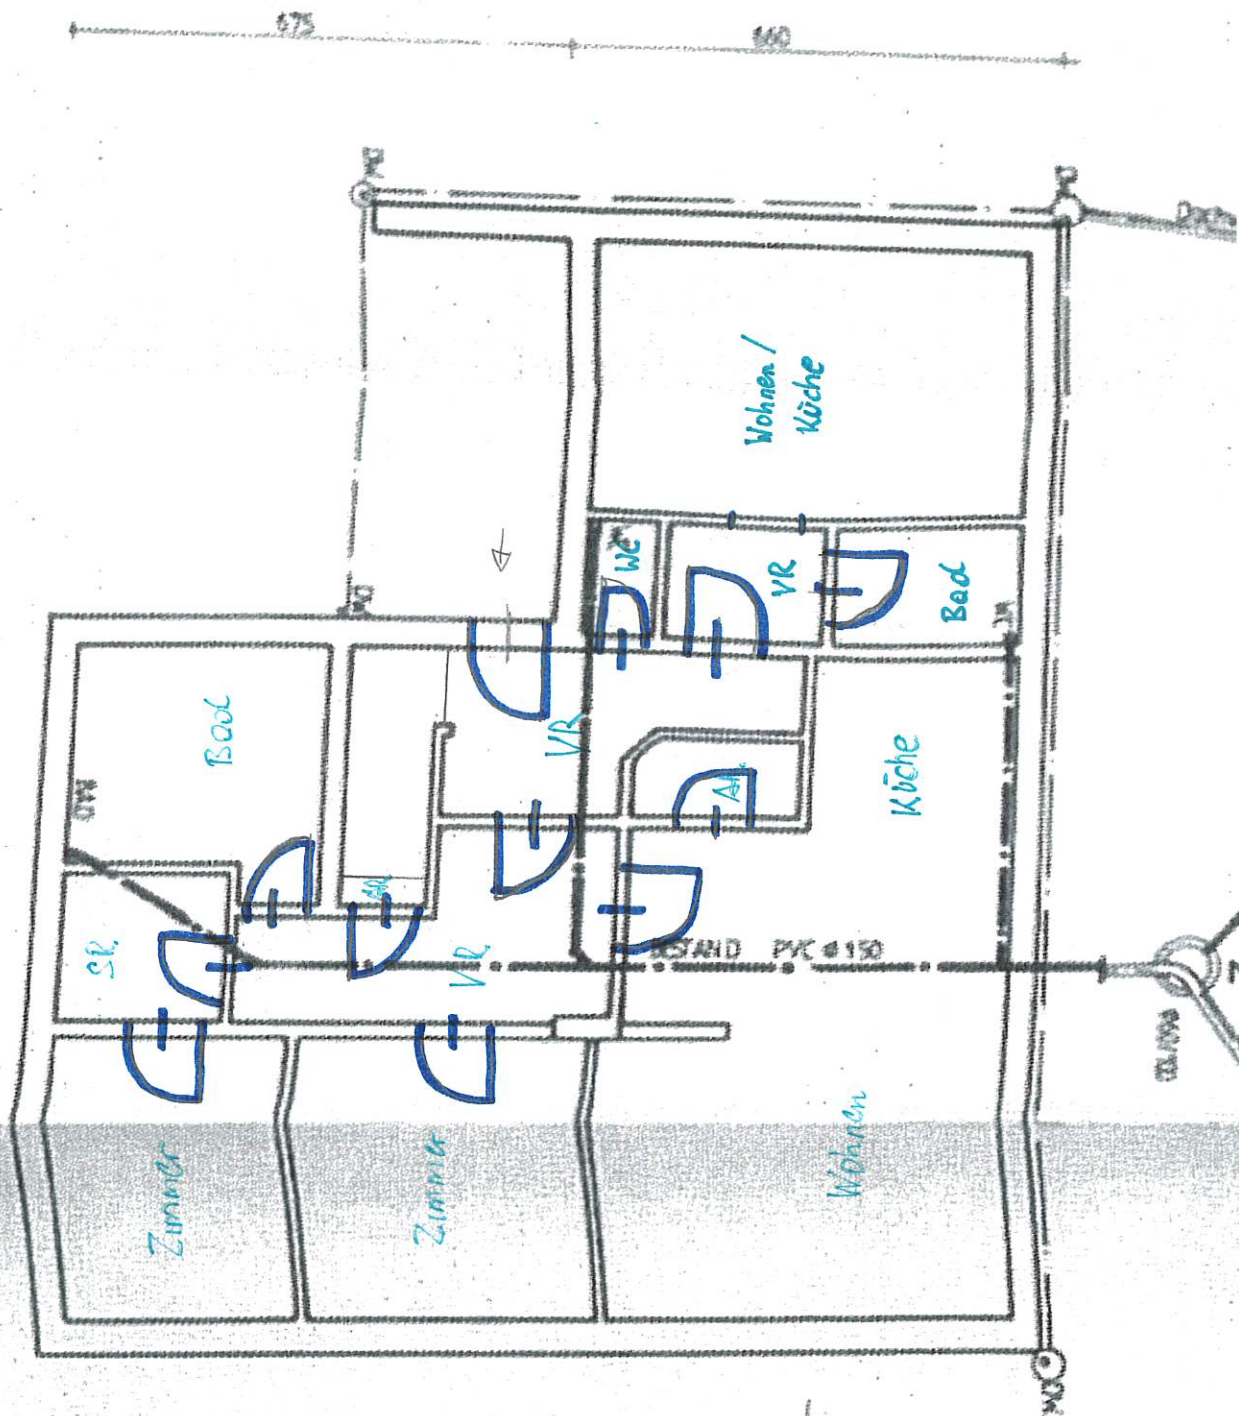

0.2

5.0 x 2.5

0.4 x 2.5

3.0 x 2.5


5.5

5.5

13.5

13.5

Grundriss DG

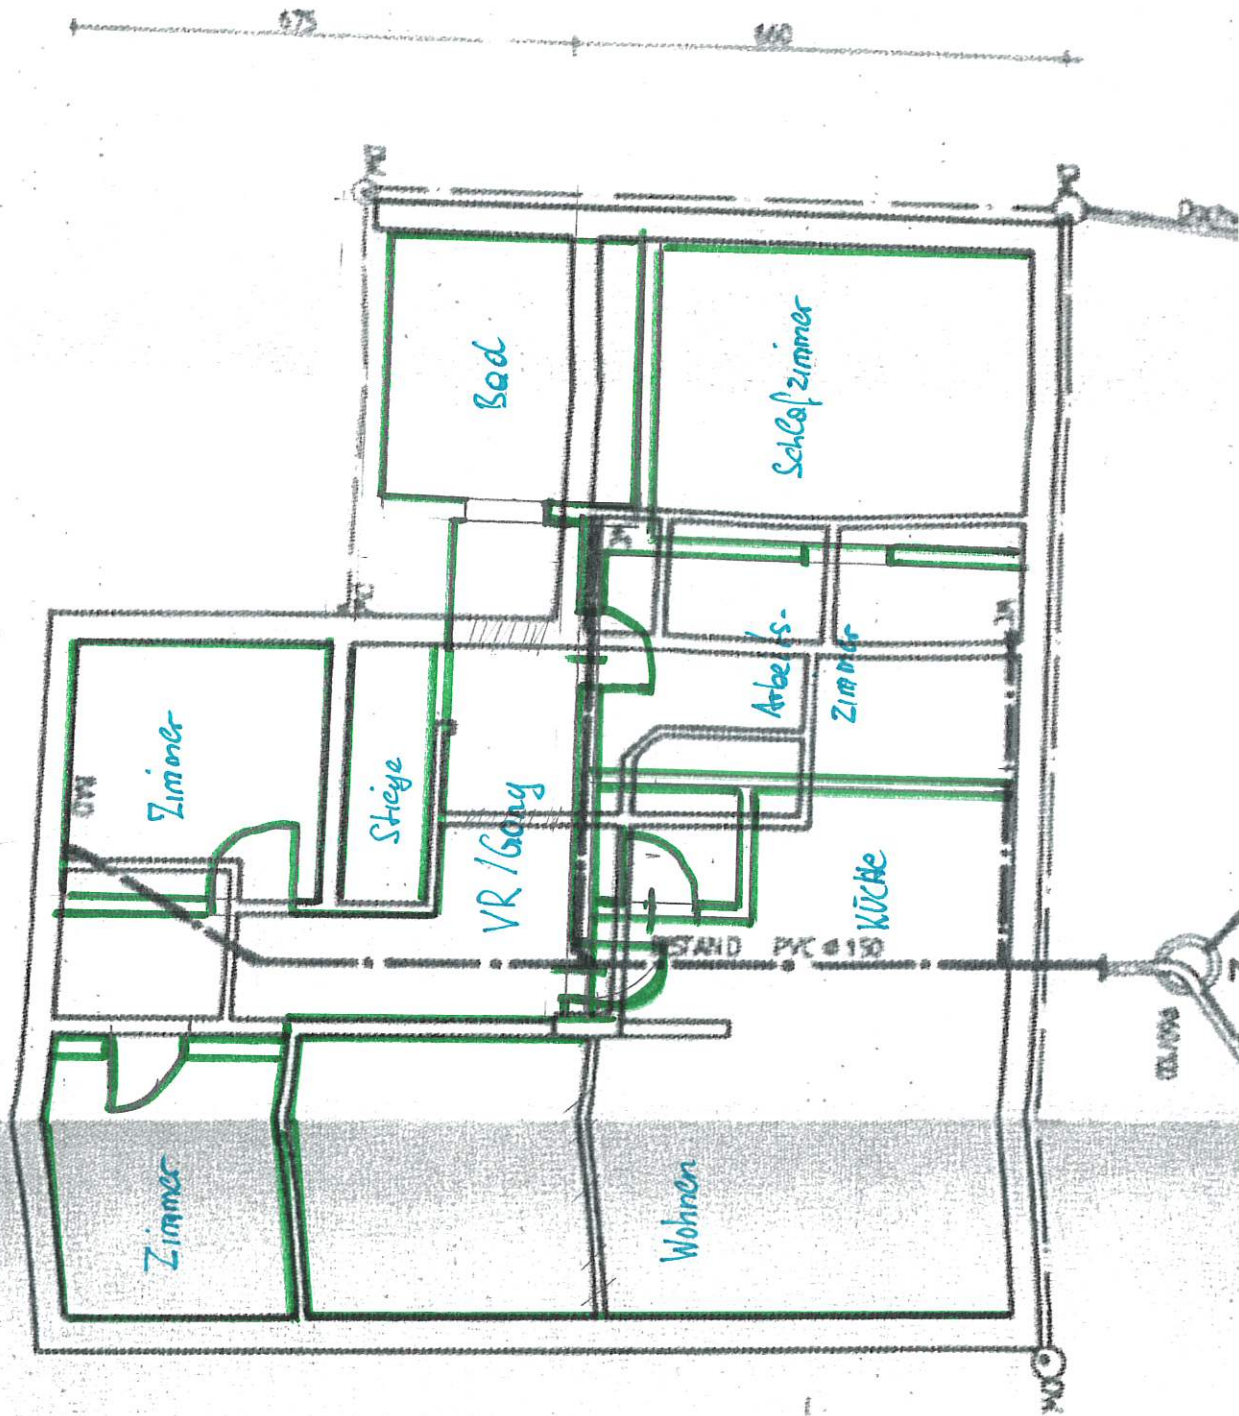

0'2

3'0 x 3'0

0'4 x 3'3

3'0 x 3'4

3'1 x 3'9

3'1 x 3'5

HEIZHAUS - LAGER M=1:100

KG: 63.111 Graz Stadt Fölling
Grund: 459

